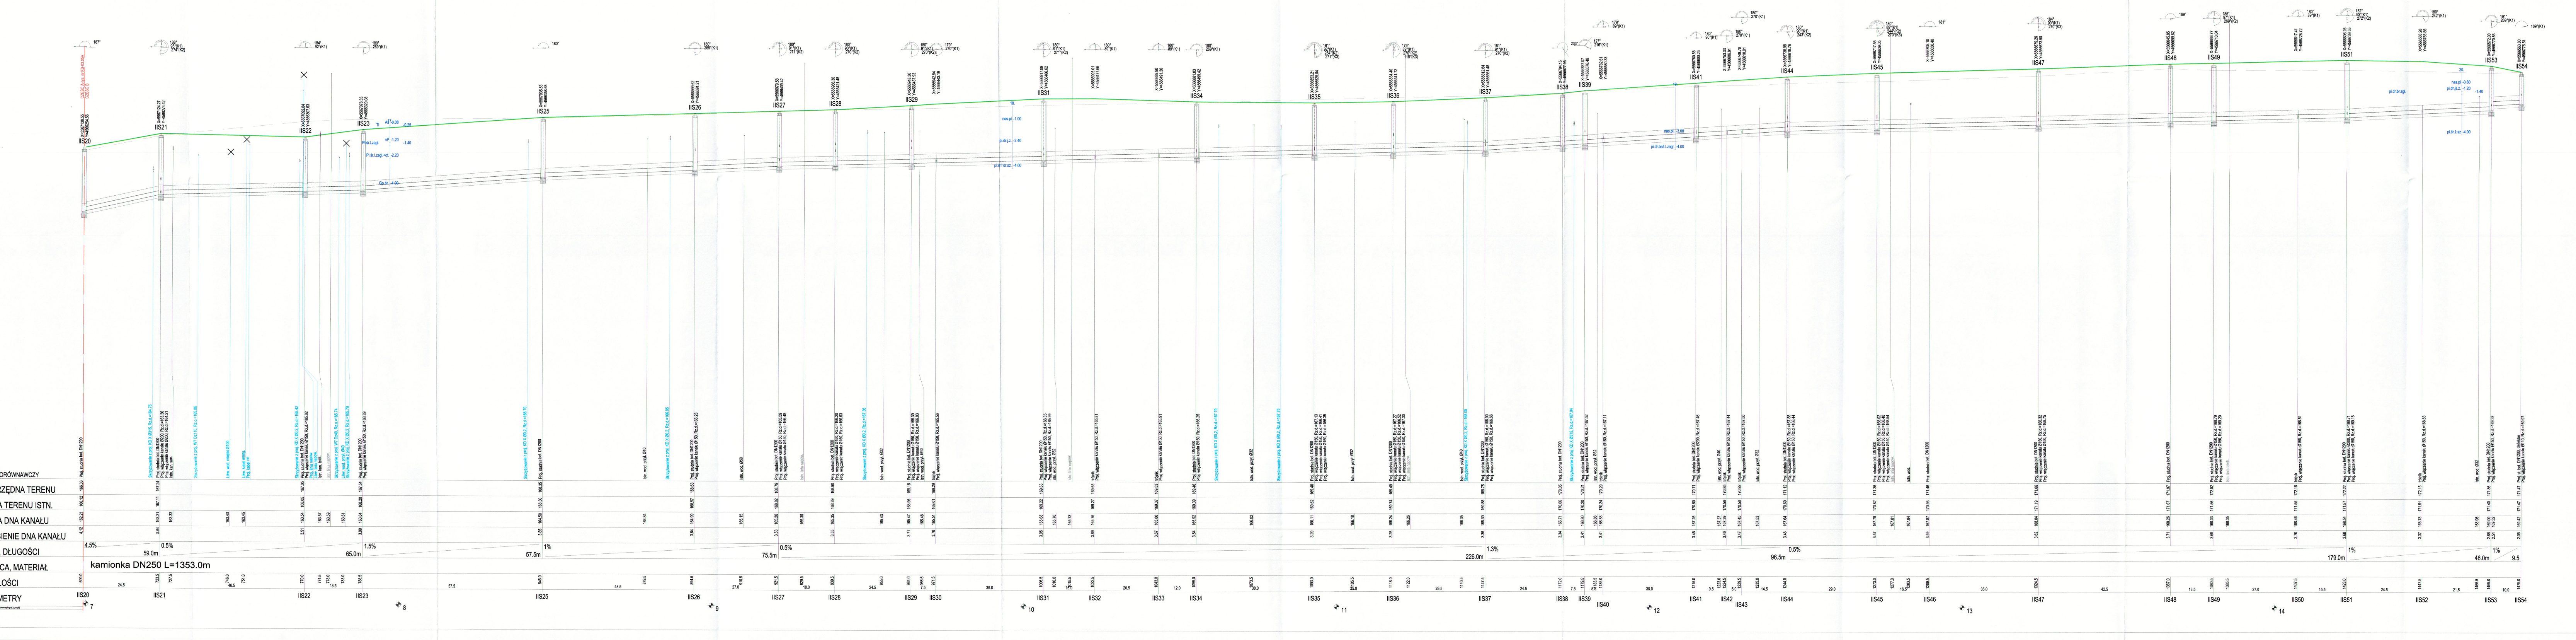
POZIOM PORÓWNAWCZY
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.53b (www.epi-graf.com.pl)
kamionka DN250 L=1353.0m
4.5%
0.5%
59.0m
1.5%
65.0m
1%
57.5m
0.5%
75.5m
1.3%
226.0m
0.5%
96.5m
1%
179.0m
1%
46.0m
9.5
IIS20
IIS21
IIS22
IIS23
IIS25
IIS26
IIS27
IIS28
IIS29
IIS30
IIS31
IIS32
IIS33
IIS34
IIS35
IIS36
IIS37
IIS38
IIS39
IIS40
IIS41
IIS42
IIS43
IIS44
IIS45
IIS46
IIS47
IIS48
IIS49
IIS50
IIS51
IIS52
IIS53
IIS54
7
8
9
10
11
12
13
14
Proj. studnia bet. DN1200
Skrzyżowanie z proj. KD X Ø315, Rz.d.=164.75
Proj. włączenie kanału Ø200, Rz.d.=163.36
Proj. włączenie kanału Ø200, Rz.d.=164.21
Istn. kan. san.
Skrzyżowanie z proj. W7 Dz110, Rz.o.=165.86
Likw. wod. miejski Ø100
Likw. kabel energ.
Proj. kabel nn
Skrzyżowanie z proj. KD X Ø0,2, Rz.d.=165.42
Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=165.62
Proj. linia napow.
Likw. linia napow.
Istn. kan. telet.
Istn. linia napow.
Skrzyżowanie z proj. W7 Dz40, Rz.o.=165.74
Likw. wod. przył. Ø40
Skrzyżowanie z proj. KD X Ø0,2, Rz.d.=165.79
Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=163.89
trójnik
Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=168.83
Istn. wod. Ø32
Proj. włączenie kanału Ø150, Rz.d.=169.28
Proj. st. bet. DN1200, deflektor
Proj. włączenie kanału Ø110, Rz.d.=169.97

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

UWAGA:

Teren projektowany wniesiono wg. proj. przebudowy drogi DW713 (opracowanie-WYGInternational).

Istniejące podziemne uzbrojenie terenu wrysowano orientacyjnie.
Rzędne należy ustalić na budowie i w przypadku kolizji należy skorygować przebieg proj. kanalizacji.

Uwaga:
Projektowane uzbrojenie podziemne terenu, w szczególności:
-proj. kanalizacja deszczowa,
-proj. wodociąg,
-proj. teletechnika,
-proj. elektroenergetyka
-proj. przepust,
wniesiono wg. proj. przebudowy drogi DW713-ZUD nr 1030/2011.(opracowanie-WYGInternational).

TYTUŁ OPRACOWANIA

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego ."

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zadanie 7 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Białobrzeskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej

INWESTOR

Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej Sp. z o. o.
Ul. Kępa 19, 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYG International Sp. z o.o. 00-832 Warszawa ul. Marynarska 15
White Young Green Consulting Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2UJ

WYG International
part of the **WYG** group

WYG International Sp. z o.o.
40-004 KATOWICE ul. Korfantego 2/1D Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21

ETAP

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SANITARNEGO - UKŁAD IIS (część B)

	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK	WOD-KAN-GAZ	1816/07	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Romualda ZUCH-SZCZEPANOWSKA	WOD-KAN-GAZ	196/78	
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub ZAWADA	WOD-KAN-GAZ	4243/12	

TEMAT NR	DATA	SKALA	RYS. NR
3520	11. 2012R EDYCJA I	1:100/500	KS-03.05B

82