

Załącznik nr 18

Graficzne przedstawienie prognozy rozprzestrzeniania odorów Percentyl
92 (częstość przekraczania JZ przez 8 % czasu) dla Y11 – odoranty
(JZ)


ZASTĘPCA PREZESA
Z-ca Dyrektora Naczelnego
Ryszard Grudziński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr Andrzej Barański

Graficzne przedstawienie prognozy rozprzestrzeniania odorów
Percentyl 92 (częstość przekraczania JZ przez 8 % czasu)

Załącznik nr Y11
do „Raportu...”

Odoranty
Poziom terenu.
(JZ)

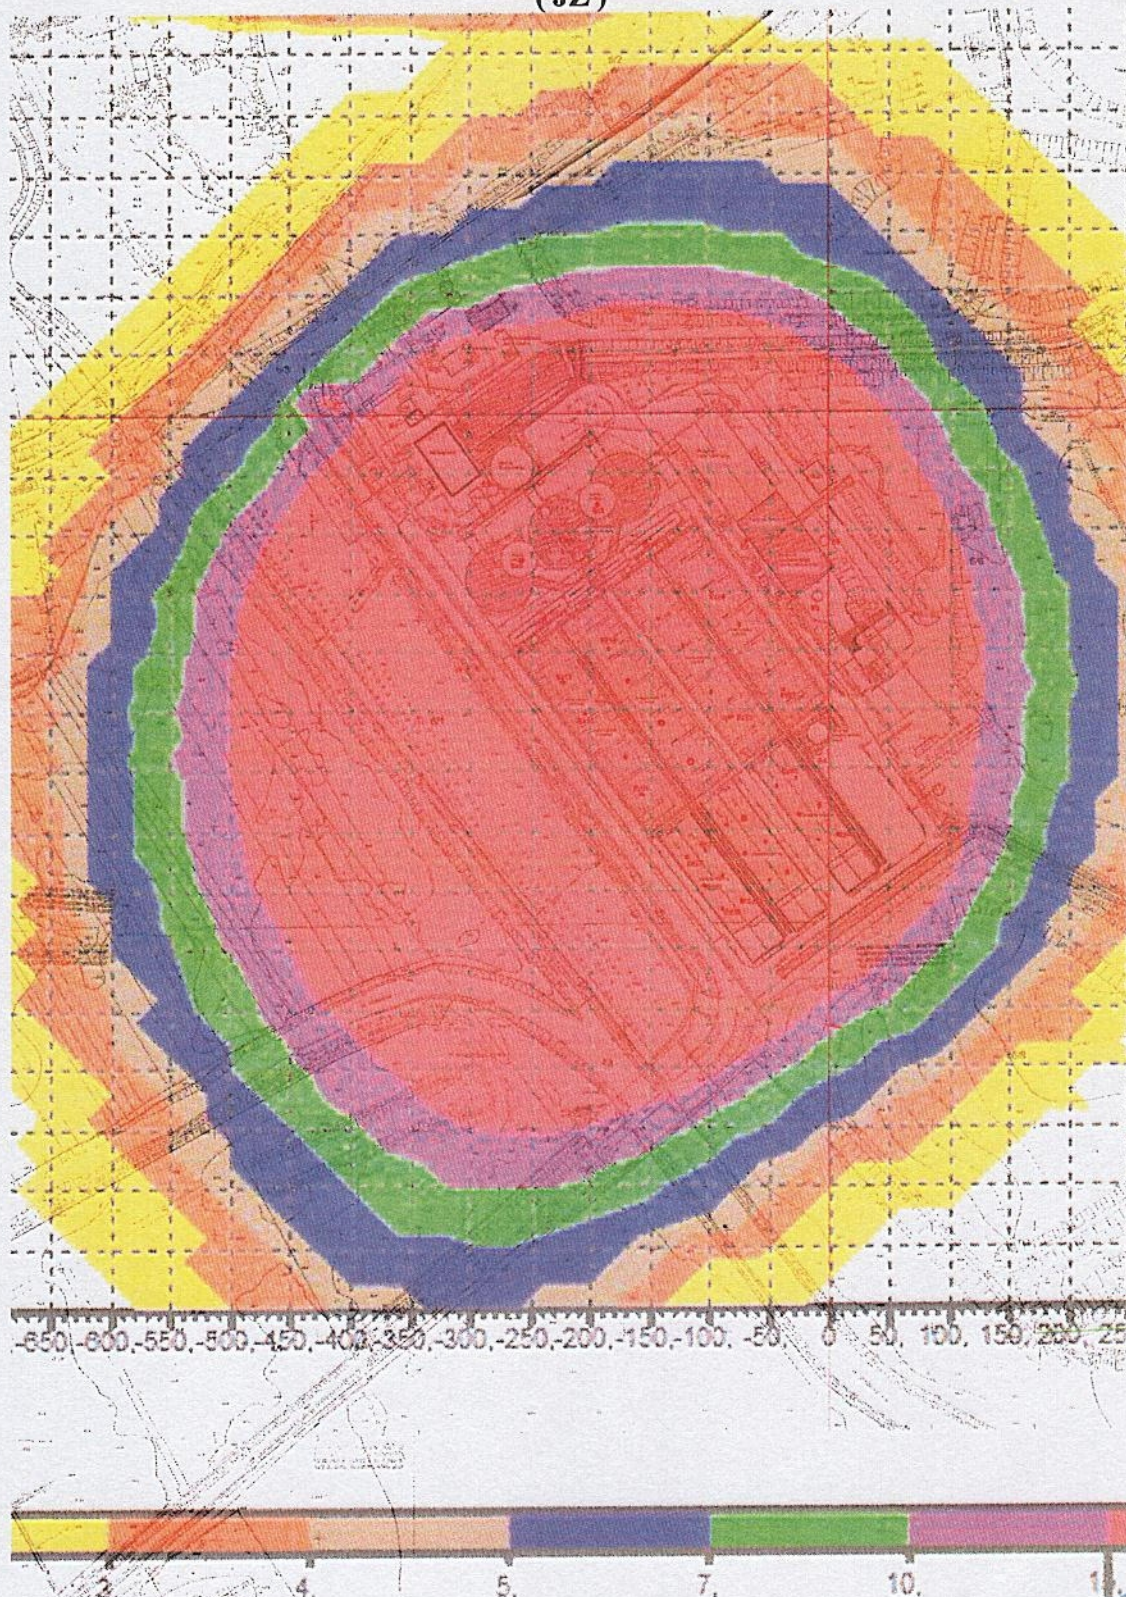

Projektowana oczyszczalnia w Tomaszowie Maz.
ZASTĘPCA PREZESA
Z-ca Dyrektora Naczelnego

Ryszard Grudziński

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr Andrzej Barański